Batteribyte LDR UPS

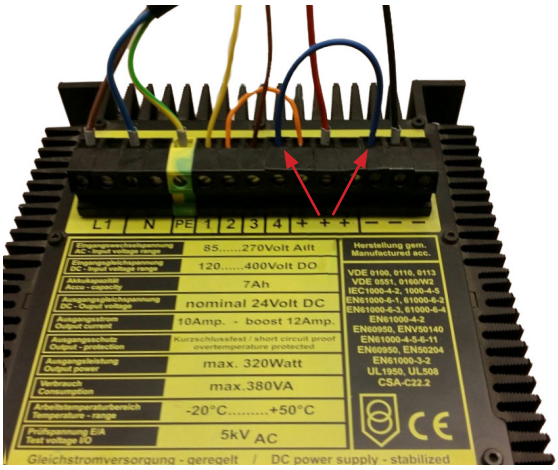

1 Ta ur säkringen till enheten så 230V matningen försvinner. Då kommer enheten att gå till batteridrift.

2 Ta en bit kabel och koppa ihop – och 4. Detta kommer stänga av enheten och larmet stängs av tillfälligt nu under batteribytet.

3 På undersidan av enheten sitter 7 stycken skruvar som man måste skruva loss för att komma åt batterierna.

4 Byt ut båda batterierna.

5 Skruva dit locket på undersidan igen.

6 Ta bort kabeln mellan – och 4.

7 Sätt i säkringen igen så enheten matas med 230V.

8 Kontrollera så inga gula eller röda lampor på enheten lyser. Samt kontrollera spänningsmatningen till gaslarmet.

qmt tech

Adress
Amerikavägen 6
393 56 KALMAR, Sweden

Telefon
+46(0)480 44 02 00

Telefax
+46(0)480 44 00 10

Hemsida/ e-post
www.qmt3.com
info@qmt3.com